


CV pelletkachel gekoppeld aan CV boiler

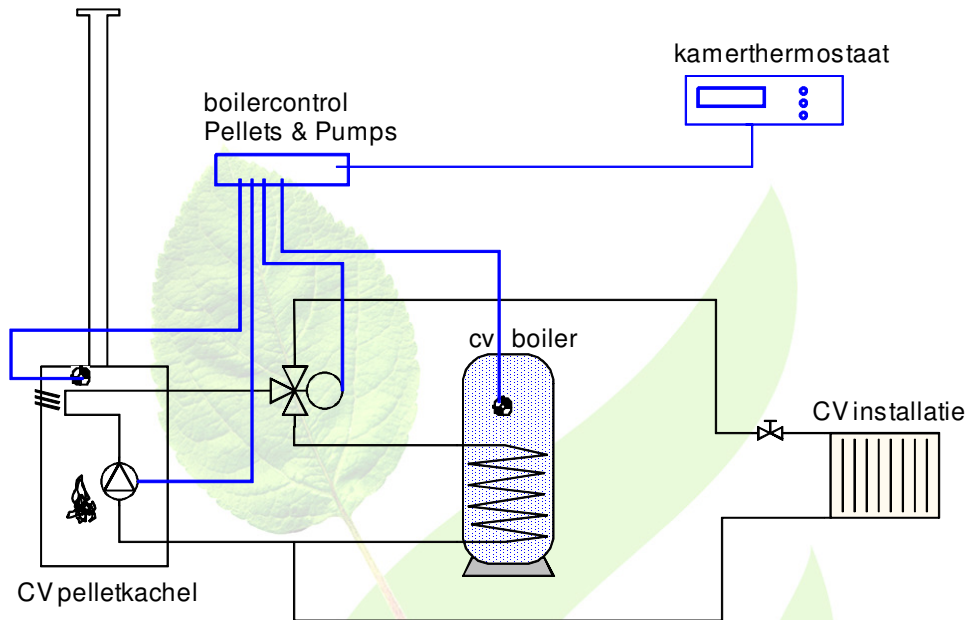

Informatieve tekening

Door middel van een wisselklep kan de cv pelletkachel de boiler of cv-installatie van warmte voorzien. Warmtevraag vanuit de boiler heeft altijd voorrang boven de warmtevraag vanuit de cv-installatie. De sturing kan alleen toegepast worden als het vermogen van de pelletkachel in overeenstemming is met het vermogen van de boilerspiraal en de warmteafgifte-elementen van de woning. De (meestal bestaande) kamerthermostaat zit niet in de levering.

- Eenvoudige montage.
- Door middel van LED's worden de stand van de wisselklep en bedrijf van de pomp weergegeven.
- De boilercontrol is toepasbaar in combinatie met een wisselklep voorzien van veerteruggang (2-draads) of spanningsteruggang (3-draads).
- Kortstondige pompstop tijdens omlopen van de wisselklep.
- Aansluitmogelijkheid voor externe schakelklok die vrijgave boileropwarming bepaald.
- Na afloop van warmtevraag wordt de pomp automatisch uitgeschakeld.

WWW.PELLETSHOP.BE

Deze optie is enkel leverbaar samen met de aankoop van uw cv pelletkachel